




[illegible]

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικό Português Dansk	Svenska Ελληνικό Česky Slovensky Magyar	Polski Slovensko Български Română	Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k.	Malti Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk Українська
A	Modell	Modello	Modell	Model	Mudel	Mudell	Модель
	Modèle	Μοντέλο	Model	Model	Déanamh	Malli	Modell
	Model	Modelo	Model	Model	Modelis	Model	Модель
	Modelo	Model	Model	Model	Modelis	Model	Модель
B	Innengerät	Unità interna	Inomhusenhet	Jednostka wewnętrzna	Siseseade	Unità għal gewwa	Внутренний прибор
	Appareil intérieur	Εσωτερικό μονάδα	Vnitřní jednotka	Notranja enota	Aonad Ialstigh	Sisäyksikkö	Innendørsenhet
	Binnenunit	Unidade interior	Vnitřní jednotka	Вътрешно тяло	Iekšējais ierīce	Iç ünitesi	Внутрішній блок
	Unidad interior	Indendørsenhed	Belteri egység	Unitate de interior	Patalpoje montuojamas (renginys)	Unutarnja jedinica	
C	Außengerät	Unità esterna	Utomhusenhet	Jednostka zewnętrzna	Välisseade	Unità għal barra	Наружный прибор
	Modèle extérieur	Εξωτερικό μονάδα	Vnější jednotka	Zunanja enota	Aonad Iasmuigh	Ulcoyksikkö	Utendørsenhet
	Buitenunit	Unidade exterior	Vonkajsa jednotka	Външно тяло	Ārējais ierīce	Dış ünitesi	Зовнішній блок
	Unidad exterior	Utdendørsenhed	Külfűtő egység	Unitate de exterior	Lauke montuojamas (renginys)	Vanjska jedinica	
D	Schallleistungspegel im Kühlmodus	Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento	Bellmérték hűtés üzemi üzemi	Pozorní moci v režimu chlazení	Műratérszék zajhőteljesítmény	Livelli tal-qawwa tal-hsejjes fil-modali tal-kessh	Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения
	Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement	Επίπεδα κυρίας ήχου στην κατάσταση ψύξης	Úroveň hlukosti v režimu chlazení	Ravni zvorne moči v načinu hlajenja	Leibhál chumhachta fuaimne ar mhodh fuarlaithe	Añnawnoimakkustustat wilen-nisslassa	Lyutytkynivkivir i avklojningsmodus
	Geluidsniveaus in koelstand	Níveis de potência sonora em regime de arrefecimento	Hladiny akustického výkonu v režime chlazení	Níva na zvukovata mochnost v režim na ohlajdenie	Akustikssas jaudas līmenis dzēsēšanas režīmā	Soğutma modunda ses güç düzeyleri	Рівні звукової потужності у режимі охолодження
	Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración	Lydsterkheniveauer i kølefunktion	Hangnyomásszintek hűtés üzemi módban	Nível sonor în modul de răcire	Garso galios lygis vėsinimo režimu	Razine zvučnog tlaka pri hlađenju	
E	Innen	Interno	Insida	Wewnętrzny	Sees	Gewwa	Внутри
	À l'intérieur	Εσωτερικό	Vnitřní	Znotraj	Ialstigh	Sisäpöly	Innwendig
	Binnenkant	Interior	Vo vnútri	Внутре	Iekšējais	Iç tarafı	Усередині
	Interior	Interno	Inten	Interior	Vidinis	Unutra	
F	Außen	Esterno	Utsida	Na zewnątrz	Vaļas	Barra	Снаружи
	À l'extérieur	Εξωτερικό	Venku	Zunaj	Iasmuigh	Ulkopoli	Utendig
	Butenkant	Exterior	Vonku	Na otvoreno	Ārējais	Dış tarafı	Назовні
	Exterior	Utdvendig	A szabadban	Exterior	Išorinis	Vani	
G	Kühlmittel	Refrigerante	Köldmeiő	Czynnik chłodniczy	Kūlmūtusagens	Refrigerant	Хладагент
	Réfrigérant	Ψυκτικό	Chladivo	Hladivo sredstvo	Cuisneán	Kjölmeiðun	Kjölmeiðun
	Koelmiddel	Refrigerante	Chladivo	Хладагент	Aukstumagents	Soğutucu	Холодоагент
	Refrigerante	Kølemiddel	Hűtőközeg	Refrigerent	Saldīdas	Rashladno sredstvo	

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικά Português Dansk	Svenska Český Slovensky Magyar	Polski Slovensko Bългарски Română	Eesti Slovenščina Latviski Lietuvių k.	Malì Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk Українська
①	Kühlen Refroidissement Koelen Refrigeración	Raffreddamento Ψύξη Arrefecimento Køling	Kyla Chlazení Chladenie Hűtés	Chłodzenie Hlajenje Охлаждение Răcire	Jahutus Fuaru Dzēsēšana Vesinimas	Tkessiň Fuurnys Soğutma Hlađenje	Охлаждение Avkjøling Охолодження
②	Energieeffizienzklasse	Classe di efficienza energetica	Energiklass	Klasa energetyczna	Energiatõhususe klass	Klassi tal-efiċienza fu'ruzu tal-enerģija	Класс эффективности использования энергии
③	Classe d'efficacité énergétique Energie-efficiëntieklasse Clase de eficiencia energética	Κλάση ενεργειακής απόδοσης Classe de eficiência energética	Třída energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti	Razred energetske učinkovitosti Klas na energijnia efektivnost	Aicme eifeachtúlachta fuinnimh Energiiefektívtátes klasse Enerģios vartojoju efektyvumo klasė	Energiatõhokkussuutkoka Enerji verimlik sınıfı Klasa energetske učinkovosti	Энергoeffektivitetsklass Klas effektivnosti energosporozhnyaniya
④	Clase de eficiencia energética	Energiiefektívtatesklasse	Energiahatékonysági osztály	Klasa de eficiență energetică	Enerģios vartojoju efektyvumo klasė	Klasa energetske učinkovosti	
⑤	Jahresstromverbrauch *2 Consumation d'électricité annuelle *2 Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2 Consumo anual de electricidad *2	Consumo annuale di energia elettrica *2 Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2 Consumo anual de electricidade *2 Árðlig elforbrug *2	Årlig strömförbrukning *2 Roční spotřeba elektrické energie *2 Ročná spotreba elektriny *2 Éves áramfogyazás *2	Zužycie prądu w skal roku *2 Letna poraba elektrike *2 Godišnja konzumacija na elektroenergiju *2 Consum anual de electricitate *2	Aastane voolutarbimise *2 Idi leiicreachais bhliantúil *2 Gada elektroenerģijas patēriņš *2 Metinis elektros energijos suvartojimas *2	Konsum annwli tal-elettriku *2 Vuotuinen sähkönkulutus *2 Yllik elektrik tüketimi *2 Godišnja potrošnja električne energije *2	Годовое потребление электроэнергии *2 Årlig strømforbruk *2 Річне споживання електроенергії *2
⑥	Lastauslegung Charge de calcul Ontwerpbelasting Carga de diseño Heizung (Durchschnitt / Wärmer / Kälter / Jahreszeit) Chauffage (Moyenne / Plus chaud / Plus froid / saison) Verwarming (gemiddeld seizoen / warmer seizoen / kouder seizoen) Calefacción (temporada promedio / temporada más cálida / temporada más fría) Nennkapazität Capacité déclarée Aangegeven capaciteit Capacidad declarada bei angegebener Referenztemperatur à la température de calcul de référence bij referentientemperatuur a temperatura de diseño de referencia bei bivalenten Temperatur à température bivalente à la température bivalente bei bivalente temperatur a temperatura bivalente bei Temperatur an der Betriebsgrenze à température de fonctionnement limite bij grens werkingstemperatuur a temperatura límite de funcionamiento Backup-Heizleistung Capacité de chauffage d'appoint Reserveverwarmingcapaciteit Capacidad de calefacción auxiliar	Carico nominale Σχεδιασμός φόρτωσης Carga nominal Brandslast Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Esta-ção mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig / varmere / koldere / sæsonen) Capacité déclarata Ανκαυμένη χωρητικότητα Aangegeven capaciteit Eriklerot kapacitet alla temperatura di progetto di riferimento à la température de calcul de référence à la température nominal de référence ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente à température bivalente à la température bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura limite di funzionamento à la température de limite de fonctionnement ved driftsgrensetemperatur Capacité de riscaldamento addizionale Riscaldamento (Stagione media / calda / fredda) Όρεση (Εποχή με μέσες					

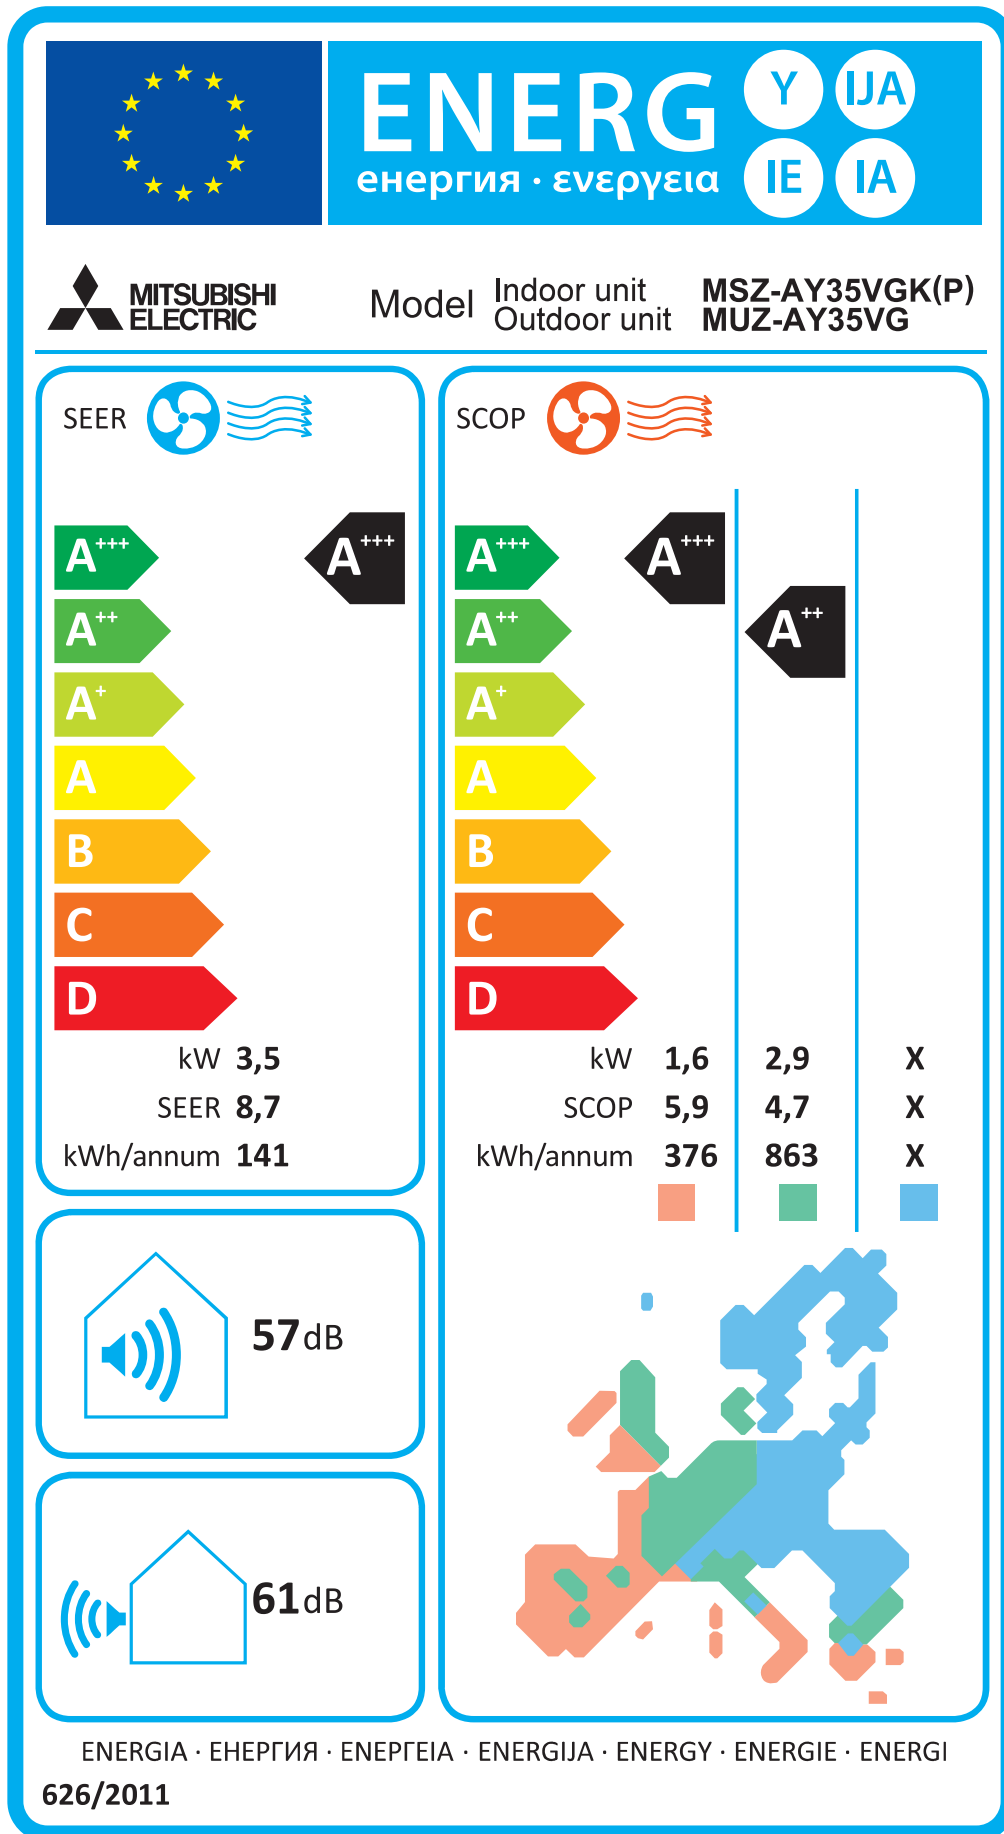

- EN *1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP. If leaked to the atmosphere, this appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂ over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional. For Regulation (EU) No. 626/2011, which cites the IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001, the GWP is 550.
- *2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- DE *1 Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP. Bei Austritt in die Atmosphäre, Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 675. Dies bedeutet, dass bei Austritt von 1 kg dieses Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 675-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO₂. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal. Laut der Verordnung (EU) Nr. 626/2011, die sich auf den Dritten Sachstandsbericht 2001 des Weltklimarats beruft, beträgt der GWP-Wert 550.
- *2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.
- FR *1 Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 675. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 675 fois plus important que celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel. Pour le règlement (UE) n° 626/2011, qui cite le troisième rapport d'évaluation du GIEC sur le changement climatique datant de 2001, le PRG est de 550.
- *2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.
- NL *1 Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingvermogen (GWP) van 675. Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 675 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg koolstofdioxide. Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige. Voor verordening (EU) nr. 626/2011, waarin het derde IPCC-evaluatie rapport, Klimaatverandering 2001, wordt aangehaald, is de GWP-waarde 550.
- *2 Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.
- ES *1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendría menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 675. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 675 veces superior al de 1 kg de CO₂ durante un periodo de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional. En el caso del Reglamento (UE) N.º 626/2011, que cita el Tercer Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático de 2001, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el PCG es de 550.
- *2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.
- IT *1 La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 675. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO₂ su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto, rivolgersi sempre ad un tecnico esperto. Per il Regolamento (UE) N. 626/2011, che cita il Terzo rapporto di valutazione dell'IPCC sul cambiamento climatico 2001, il GWP è 550.
- *2 Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato.
- EL *1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP. Σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, Η συσκευασία συντελεί περαιτέρω ψυκτικό υγρό με GWP που κυμαίνεται με 675, Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 675 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO₂ σε μια περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθείτε ποτέ να τροποποιήσετε το κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν, θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε τον κάτοικο επαγγελματία. Για τον κανονισμό Αρ. 626/2011 (ΕΕ), ο οποίος παραθέτει την τρίτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC για την κλιματική αλλαγή που εκδόθηκε το 2001, το GWP είναι 550.
- *2 Ενεργειακή κατανάλωση βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.
- PT *1 A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 675. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivaleria a 675 mais do que 1 kg de CO₂ ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigeração sozinho; solicite sempre a ajuda de um profissional. Para o Regulamento N.º 626/2011 (UE), que refere o Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC, as Alterações Climáticas de 2001, o GWP é de 550.
- *2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.
- DA *1 Kølemiddellækage bidrager til klimaforandringer. Kølemiddel med et lavt GWP (globalt opvarmningspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et højere GWP. Hvis det udlædes i atmosfæren, Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 675. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæskens udlædes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 675 gange højere end 1 kg kuldioxid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemiddeltredetøbet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig. For forordning (EU) nr. 626/2011, som citerer IPCC's tredje vurderingsrapport, Klimændring 2001, er GWP 550.
- *2 Energiforbrug baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.
- SV *1 Läckage av kölmiddel bidrar till klimatförändringar. Kölmiddel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra kölmiddel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande kölmiddel med potential för global uppvärmning (GWP) på 675. Det betyder att 1 kg kölmiddel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 675 gånger mer än 1 kg koldioxid i en period av 100 år. Försök inte att fixa kölmiddelskretsen eller montera isär produkten själv utan se alltid en yrkesperson om hjälp. GWP är 550 för förordning (EU) nr. 626/2011, som citerar IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001.
- *2 Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.
- CS *1 Úniky chladiva přispívají ke změnám klimatu. V případě úniku do atmosféry bude chladivo s nižší hodnotou účinnu na globální oteplování (GWP) nižší než chladivo s vyšší hodnotou. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s hodnotou GWP 675. To znamená, že 1 kg této chladicí kapaliny bude mít při úniku do atmosféry 675 krát větší vliv na globální oteplování než 1 kg CO₂ po dobu deseti let. Nikdy sami nezasahujte do chladicího obvodu ani produkt sami nerozebírejte. Vždy se obraťte na profesionála. V případě nařízení (EU) č. 626/2011, které cituje třetí hodnotící zprávu IPCC, Klimatická změna 2001, má GWP hodnotu 550.
- *2 Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zařízení a jeho umístění.
- SK *1 Úniky chladiva prispievajú k zmene klmy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepleniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepleniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladivú kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladivej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdoby 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladivej obvodu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka. V prípade nariadenia (EÚ) č. 626/2011, ktoré sa odvoláva na tretiu hodnotiacu správu panelu IPCC – Zmena klmy 2001 – je GWP 550.
- *2 Spotřeba energie na základě výsledků standardního přezkusu. Skutečná spotřeba energie bude záviset od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
- HU *1 A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciálú (GWP) hűtőközeg kevesebb járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékkel rendelkező anyag. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-értéke az 675-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőfolyadék kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésre 100 éves vetítve gyakorolt hatása 675-szor nagyobb, mint 1 kg CO₂-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőközegének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kerít szakember segítségét. A 626/2011 számú (EU) rendelet szerint, amely az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 2001-es harmadik, éghajlati értékelő jelentésére hivatkozik, a GWP érték 550.
- *2 Standard teszteredményeken alapuló energiagazdálkodási értékek. A teljesítes energiagazdálkodási értékek a készledek használatának és elhelyezésének módjától.
- PL *1 Wyciek cynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery cynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek cynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To oznacza, że jeżeli do atmosfery GWP wynoszący 675, Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego cynnika chłodniczego do atmosfery są 675 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO₂. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód cynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę. W przypadku rozporządzenia (UE) nr 626/2011, które wymienia Trzeci Raport IPCC, Climate Change 2001, wartość GWP wynosi 550.
- *2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.
- SL *1 Puščanje hladnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladno tekočino z GWP enakim 675. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadane hladne tekočine 675-krat večji od 1 kg CO₂. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka. Po Uredbi (EU) št. 626/2011 iz tretje ocene IPCC o podnebnih spremembah iz leta 2001, pa potencial globalnega segrevanja (GWP) 550.
- *2 Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.
- BG *1 Изтичането на хладилния агент допринася за изменението на климата. Изтичането на агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесло по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилния агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилния агент с ПГЗ с показател 675. Това означава, че ако 1 кг от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти повече, отколкото 1 kg CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесавате в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист. За Регламент (ЕС) № 626/2011, който цитира третия оценъчен доклад на IPCC, Изменение на климата 2001, ПГЗ е 550.
- *2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
- RO *1 Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climel. Este posibil ca un refrigerent cu potențial mai redus de încălzire globală (GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat. În cazul aparatei scurgerilor în atmosferă, Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 675. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg acest lichid refrigerent s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 675 ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezasamblați personal produsul; solicitați întotdeauna servicii unui profesionist. Pentru regulamentul (UE) nr. 626/2011, care citează al treilea Raport de evaluare al IPCC privind Schimbările Climatice din 2001, potențialul de încălzire globală (GWP) este 550.
- *2 Consum de energie calculat în funcție de rezultate la teste standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia.
- ET *1 Külmutsagensi leke soodustab kliimamuutust. Atmosfääri sattudes soodustab madalamalt globaalset soojenemispotentsiaaliga (GWP, global warming potential) külmutsagensi globaalset kliimasoojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga külmutsagensi. Selles seadmes sisalduva külmutsagensi GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutsagensit lekitab atmosfääri, oleks mõju globaalsele kliimasoojenemisele 100-aastase perioodi jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO₂ 100 aasta jooksul. Ärge püüdke külmutsagensi vooluühendit tõusse sekkuda ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pidevalt seadme poole. Müsare (EU) nr 626/2011 kohaselt, mis tsiteerib IPCC kolmandat hindamisaruannet, „Kliimamuutus 2001“ (Climate Change 2001), gadmaja GWP 550.
- *2 Energiatarbimise põhineb standardkatset tulemustel. Tegelik energiatarbimine sõltub seadme kasutamiseviisist ja selle asukohest.
- GA *1 Cuireann seoithead cuisneáin le haitrú aeráide. Ní chuirfeadh cuisneáin le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid eána le téimh dhomhanda agus a chuirfeadh cuisneáin le CTD níos airde. Tá seithín san atmaisféar. Tá sreabán cuisneáin le CTD cothrom le 675 ag an bhfearas se. Ciallaíonn sé tá seithín 1 kg den sreabán cuisneáin sear san atmaisféar, go mbeadh torthaí 675 uair níos airde aige ar théimh dhomhanda, ná is a bheadh ag 1 kg de CO₂ thar thréimhe 100 bliain. Ná cuir isteach ar an gciortas cuisneáin ná scoir an t earra tú féin agus cuir ceist ar dhuine gairmiúil i gónaí. Le haghaidh Rialachán (AE) Uimh. 626/2011, ní luaitear Tríú Tuarascáil um Measúin an IPCC, an Athnuí Aeráide 2001, is é 550 an CTD.
- *2 Iolú léictreachais bunaithe ar thorthaí táscáid caighdeánáil. Beidh iolú léictreachais áirbhí ar bhrath ar an gcaoi a n-úsáidítear an t-earra agus ar an áit a bhíonn sé suite.
- LV *1 Aukstumaģentā noplūde veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģents ar zemāku aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciālu (GWP) nodara mazāku kalnējumu vidē nekā aukstumaģents ar augstāku GSP. Šajā ierīcē ir dzesēšanas šķidrums, kura GSP ir 675. Ja vidē nokļūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā būs 675 reizes lielāka nekā 1 kg CO₂ ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzesēšanas šķidra darbību vai izjaukt ierīci; šādas darbības uzticīgi kvalificētam speciālistam. Regulas (ES) Nr. 626/2011, kurā ir atsauce uz Klimata pārmaiņu starptautiskā padomes (GSP) trešo novērtējuma ziņojumu "Climate Change 2001", gadmaja GWP ir 550.
- *2 Elektroenerģijas patēriņš atbilstoši standartā testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.
- LT *1 Šaldiklio nuotekis turi įtakos klimato kaitai. Į aplinką ištekęs šaldiklis, kurio visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnę įtakos visuotiniam atšilimui, nei šaldiklis, kurio GWP didesnis. Šiame prietaise naudojamas skystasis šaldiklis, kurio GWP yra 675. Tai reiškia, kad į aplinką nutekęs 1 kg šio skystojo šaldiklio, jaks visuotinio atšilimo per 100 metų laikotarpį būtų 675 kartus didesnis, nei nutekęs 1 kg CO₂. Niekada nesiųskite patys įstip įrenginį šaldiklio grandinėms ar išmontuoti gamintojo nurodytą kvalifikuotam specialistui. Reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriame cituojama TKKK trečioji vertinimo ataskaita, „Climate Change 2001“, visuotinio atšilimo potencialas (GWP) sudaro 550.
- *2 Energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikslasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos.
- MT *1 Tnixija ta-refrigerant i tikontribuixi għat-tibdil fil-klima. Refrigerant b'potenzjal ta-taħsin globali (GWP - global warming potential) aktar baxx i tikontribuixi inqas għat-tixhin globali milli refrigeranti b'GWP ogħla. Jekk dan jintjuxx f'ambjent, Dan l-apparat fil-fluwidu refrigerant b'GWP ugħali għal 675. Dan ifisser li jekk 1 kg ta' fluwidu refrigerant jintjuxx f'atmosfera, l-impatt fuq l-ixhin globali jkun 675 darba ogħla minn 1 kg ta' CO₂ fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma għandek tipprova tinterferixxi mač-dirkwix ta-refrigerant int stess jew tipprova zzama l-prodott int stess u dejjem għandek tistaxxi l-professjonista. Għar-Regolament (UE) Nru 626/2011, li jikkwota l-Taliel Raporti ta' Valutazzjoni tal-IPCC, li-ttjuxx fil-klima 2001, il-GWP huwa ta' 550.
- *2 Konsum ta-enerġija b'bażat fuq l-riżultati ta' test standard. Il-konsum ta-enerġija atwal jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan jkun jinstab.
- FI *1 Kylmäaineen vuotaminen edistää ilmastomuutosta. Vuotessaan ilmakaahan kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäaineenesteen GWP-arvo on 675, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäaineenestettä vuotaisi ilmakehään, se edistäisi ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 675 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jäähdytyspiiriä saa käsitellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen. Asutuksessa (EU) no 626/2011, jossa viitataan IPCC:n kolmanteen arviointiraporttiin Climate Change 2001, GWP-arvo on 550.
- *2 Energiakulutus perustuu vakio-olosuhteissa mitattuihin tuloksiin. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstavasta ja sijainnista.
- TR *1 Soğutucu kaçağı iklim değişimine katkıda bulunur. Düşük global ısıma potansiyeli (GWP) soğutucu akışkan daha yüksek GWP değeri akışkana göre atmosfere kaçması durumunda daha az global ısıtımaya etki ederken, Bu cihaz, GWP'si 675'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kaçardığında atmosfere kaçması durumunda 100 yıl içinde 1 kg CO₂'ye göre 675 kez global ısıtmaya daha fazla etki etmesi anlamına gelir. Soğutucu akışkan devresine asla kendinizi müdahale etmeyin ya da ürünü parçalarına ayırmaya çalışmayın ve daima bir uzman dan yardımı isteyin. IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu, İklim Değişikliği 2001'e atıfta bulunulan 626/2011 sayılı AB yönetmeliği için GWP 550'dir.
- *2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi, cihazın kullanm şeklini ve bulunduğu yere göre değişimlik gösterecektir.
- HR *1 Istezanje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zatopljanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatopljenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispusti u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji je GWP iznosi 675. To znači da bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zatopljenje bio bi 675 puta veći od utjecaja 1 kg CO₂ na 100 godina ispušten 1 kg CO₂. Krug rashladnog sredstva nikada ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka. Za uređuju (EU) br. 626/2011, koji navodi treće izvješće o procjeni Međunarodnog panela IPCC, Klimatske promjene 2001., potencijal globalnog zatopljanja (GWP) je 550.
- *2 Potrošnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja električne energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.
- RU *1 Утечка хладагента приводит к изменению климата. В случае утечки в атмосферу хладагент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладагент с более высоким GWP. В данном устройстве содержится охлаждающая жидкость с показателем GWP, составляющим 675. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкости попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 675 раз больше, чем при утечке 1 кг CO₂ за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с контуром хладагента или самостоятельно разбирать продукт – всегда обращайтесь к профессионалу. Согласно Регламенту (ЕС) № 626/2011, который ссылается на Третий оценочный доклад от 2001 года, представленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭК), значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 550.
- *2 Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.
- NO *1 Lekkasje fra kjølemiddel bidrar til klimaendring. Kjølemiddel med lavere globalt oppvarmningspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemiddel med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemiddelsvæske med en GWP på 675. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemiddelsvæske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 675 ganger høyere enn 1 kg CO₂ over en periode på hundre år. Ikke prøv å tukle med kjølemiddelskretsen eller å demontere produktet. Rådfør deg alltid med en ekspert. For (EU) forordning nr. 626/2011 som henviser til den tredje vurderingsrapporten til FNs Klimapanel (IPCC), Climate Change 2001, er GWP (potensial for global oppvarming) på 550.
- *2 Energiforbruk basert på standardtestresultater. Reell energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.
- UK *1 Витікання холодоагенту призводить до змін клімату. У разі витікання до атмосфери холодоагент з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) менше впливає на глобальне потепління, ніж холодоагент з високим GWP. У цьому пристрої застосовується холодохоловальна рідина. GWP якою дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кг цієї холодохоловальної рідини потрапить до атмосфери, її вплив на підвищення глобального потепління був би в 675 разів вище, ніж у разі витікання 1 кг CO₂ за 100 років. Ніколи не намагайтеся самостійно втручатися в роботу контуру холодоагенту чи самостійно розбирати прилад – завжди звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста. Згідно з Регламентом (ЄС) № 626/2011, який посилається на третє видання Звіт Міжурядової комісії зі змін клімату (IPCC) від 2001 року, показник потенціалу глобального потепління (GWP) становить 550.
- *2 Споживання енергії за даними стандартних іспитів. Поточне споживання енергії буде залежати від того, як користується пристроєм і де його встановлено.

